




A.R.K6G TEKNİK FÖY

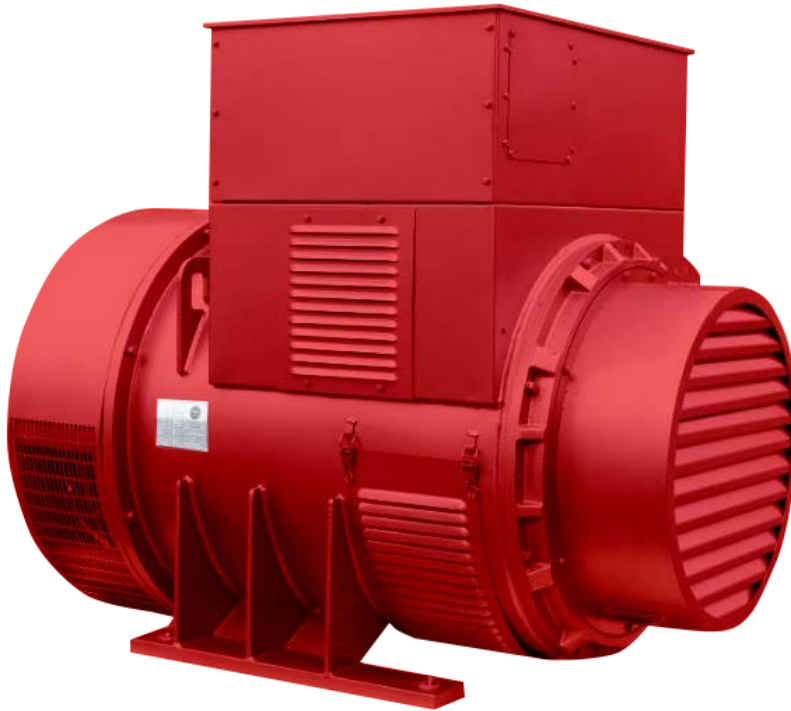

TEKNİK ÖZELLİK VE OPSİYONLAR

Standartlar

- ARK serisi alternatörler uluslararası standart ve şartnamelerin birçoğuna uygunluk gösterir, bunlar: IEC60034, GB755, BS5000, VDE0530, NEMA, MG122,C22.2-100, CSA, AS1359 vb.
- ARK serisi alternatörler ISO9001 kalite sistemi sertifikalıdır.
- ARK serisi alternatörler CE işaretli jeneratör setlerinde kullanılabilir.
- Talep edilmesi durumunda diğer standartlara uygun imalat imkanı vardır.

Elektriksel Karakteristikler

- Yalıtım ve Emprenye
Tüm sarğı bileşenleri jeneratör uygulamalarında karşılaşılan sert ortamlara karşı koruma sağlamak üzere özel tasarlanmış malzeme ve proses ile emprenyeye edilmiştir.
- 3 faz sargısından gelen 12 uç terminallere taşınarak farklı bağlantı şekilleri mümkün kılınmaktadır.
- 2/3 sarım adımı (pitch) doğrusal olmayan yüklerin sorunsuz beslenmesi açısından şu anda mevcut en optimum dizayn olarak üçüncü derece gerilim harmoniklerini (3., 9.,15...)
- Bastırma Derecesi
- Radyo parazitleri
- Yüksek verim ve yol verme kabiliyeti

Mekanik Özellikler

- Çelik yapı.
- Döküm alüminyumdan ön ve arka kapaklar.
- Çalışma esnasındaki titreşimi önemli ölçüde azaltan rijit imalat.
- Tüm rotorlar BS6861'e uygun olarak dinamik balanslıdır.
- Bakımsız, ömürboyu sızdırmaz rulman yatak.
- 120% aşırı hıza dayanım.
- Standart Özellikler;
Opsiyonlar
- Giriş-çıkış filtreleri, 5% güç düşümüyle
- Giriş-çıkış filtreleri, 10% güç düşümüyle (IP44)
- Yoğunlaşma önleyici ısıtıcı.

İkaz ve Gerilim Düzenleme (Regülasyon) Sistemleri

MODEL	16 dizi	18 dizi	22 dizi	27 dizi	4 dizi	5 dizi	6 dizi	7 dizi
AVR								
SX460	Standart	Standart	Standart	Standart				
AS440(parallel optional)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel				
SX440(parallel optional)			Opsiyonel	Opsiyonel	Standart	Standart		
MX341(with PMG)			Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel		
MX321(with PMG)							Standart	Standart

Kendinden ikazlı sistem sayesinde ana stator Otomatik Gerilim Düzenleyici (AVR- Automatic Voltage Regulator) üzerinden ikaz statorunu besler. Yüksek verimli AVR gerilimin ikaz rotor çıkışı tam dalga köprü doğrultucu üzerinden ana rotoru besler. Doğrultucu, kısa devre voltaj yükselmelerinden veya faz uyumsuzluğundan aşırı gerilim baskılayıcı tarafından korunur.

Uygulama

Primer/yedek güç sistemleri, kiralama, telekom, mobil elektrik santralleri, aydınlatma kuleleri, demiryolları, soğutucular.

Kalite Güvence





ARK Serisi alternatörler ISO9001 kalite güvence sistemi kapsamında uygulanan üretim prosedürlerine uygun olarak imal edilmektedirler.

Not: Sürekli ürün gelişimine bağlı olarak ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapılabilmekte olduğundan, burada verilen bilgiler bağlayıcı değildir.





A.R.K6G Parametreler

Kontrol Sistemi	Kendinden ikazlı							
A.V.R.	MX341 WITH PMG							
Gerilim D�zenlemesi	± 1.0 %							
Devamlı Kısa Devre	>300% OF RATED CURRENT							
Yalıtım Sınıfı	H							
Nominal G�� �arpanı	0.8							
Koruma Sınıfı	IP23							
Stator Sargısı	�ift katman							
Rotor sargısı	S�nd�rme kafesi ile							
Sargı U�ları	6							
Stator Sargı Direnci	0.0015 Ohms faz başına 22�C seri yıldız baėlı							
Rotor Sargı Direnci	2.45 Ohms at 22�C							
R.F.I. (Radyo Frekans Giriřimi) Giderici	BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. Diėer standartlar i�in m�racaat ediniz.							
Dalga Bozunumu	Y�ks�z < 1.5%, Bozunumsuz Dengeli Doėrusal Y�kler < 5.0%							
En Y�ksek Ařır Hız	2250 Devir/Dakika							
Tahrik Tarafı Yatak	Rulmanlı 6228 (ISO)							
Tahriksiz Taraftaki Yatak	Rulmanlı 6319 (ISO)							
	1 Yatak				2 Yatak			
T�m Aėırlık	2658 kg				2840 kg			
Sargılı Stator Aėırlıėı	1350 kg				1350 kg			
Sargılı Rotor Aėırlıėı	1167 kg				1129 kg			
WR� Eylemsizlik	29.279 kgm2				28.7543 kgm2			
Nakliye Aėırlıėı-Kafes Sandıklı	3054 kg				3130 kg			
Sandık Ambalaj �l��leri	194 x 105 x 154 (cm)				194 x 105 x 154 (cm)			
	50HZ				60HZ			
Telefon Parazitlenme	THF<2%				TIF<50			
Soėutma Havası	2.18 m�/sec 4619 cfm				2.63 m�/sec 5573 cfm			
Gerilim-Seri Yıldız	380/220	400/231	415/240	440/254	416/240	440/254	460/266	480/277
Gerilim-Paralel Yıldız	190/110	200/115	208/120	220/127	208/120	220/127	230/133	240/138
Gerilim-Seri ��gen	220/110	230/115	240/120	254/127	240/120	254/127	266/133	277/138
Reaktans Deėerleri i�in Baz Alınan G��(kVA)	1190	1250	1250	1135	1310	1386	1449	1513
Xd Direk Eksenel Senkron Reaktans	2.16	2.05	1.90	1.54	2.47	2.33	2.23	2.14
X'd Direk Eksenel Ge�ici(Transiyent) Reaktans	12	0.11	0.10	0.08	0.13	0.13	0.12	0.12
X"d Direk Eksenel Altge�ici(Subtransiyent) Reaktans	Reaktans	0.08	0.08	0.06	0.10	0.09	0.09	0.08
Xq �eyrek(Kuadrant) Eksenel Reaktans	1.79	1.70	1.58	1.28	2.04	1.93	1.85	1.77
X"q �eyrek(Kuadrant) Eksenel Altge�ici Reaktans	.21	0.20	0.18	0.15	0.23	0.22	0.21	0.20
X L Ka�ak Reaktans	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
X 2 Negative Faz Sıralı Reaktans	0.15	0.14	0.13	0.11	0.17	0.16	0.15	0.15
X 0 Sıfır Dizi Reaktans	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Reaktanslar Doymuř Deėerleridir	Deėerler belirtilen g�� ve gerilim i�in per unit (PU) deėerleridir.							
T'd Ge�ici Zaman Sabiti	0.115s							
T"d Alt Ge�ici Zaman Sabiti	0.015s							
T'do A�ık Devre Alan Zaman Sabiti	3.6s							
Ta Armat�r Zaman Sabiti	0.038s							
Kısa Devre Oranı	1/Xd							
�kaz Sistemi	SX460	SX440	AS440	MX341	MX321			
Gerilim D�zenleme Oranları	±1.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%			
D�ř�k Hız Gerilim D�řmesi Koruması	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart			
Kısa devre Dayanım					300%:10S	300%:10S		
Paralel �alıřma		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel		



A.R.K6G
Üç Faz Verim Eğrileri 50Hz.

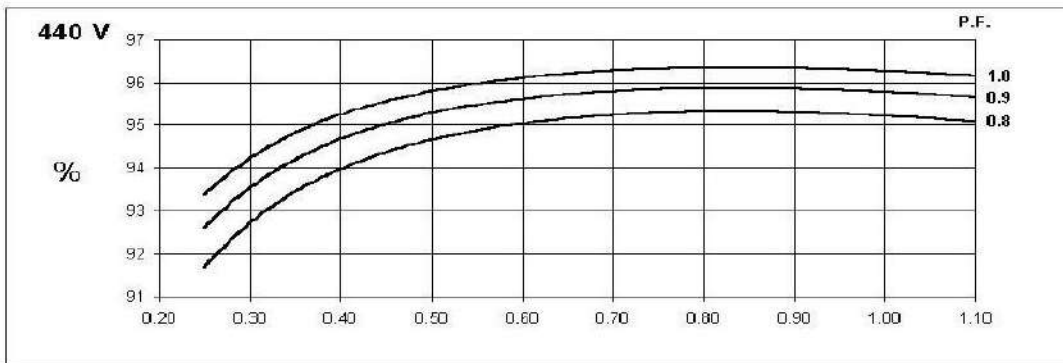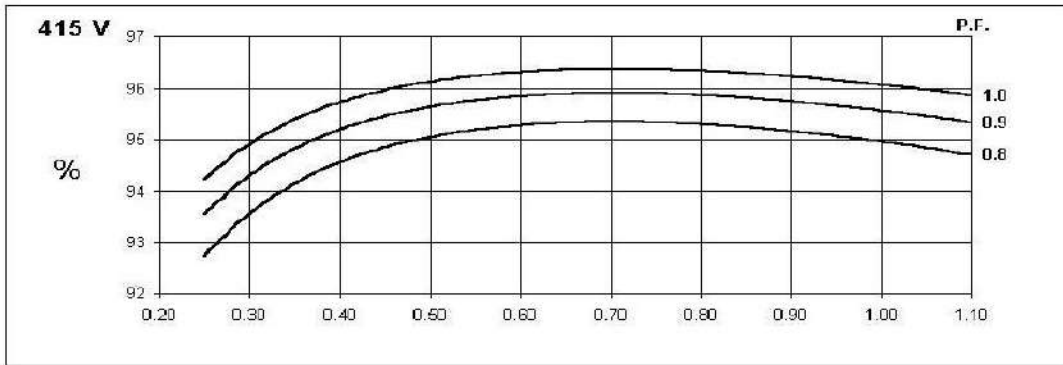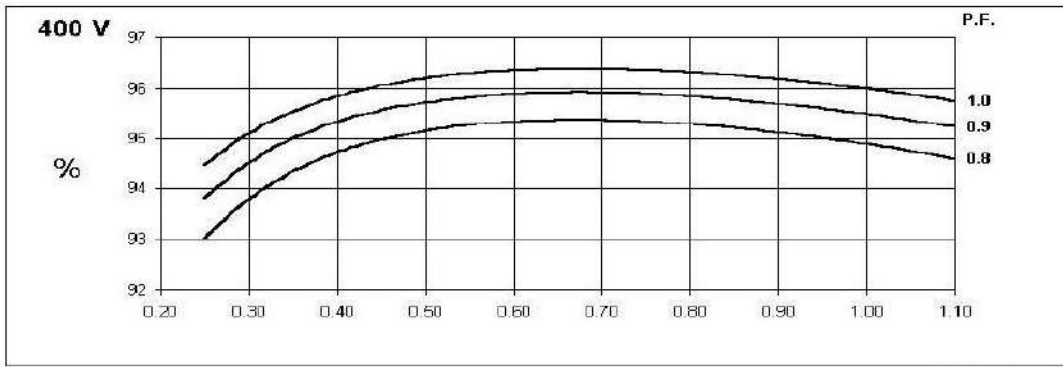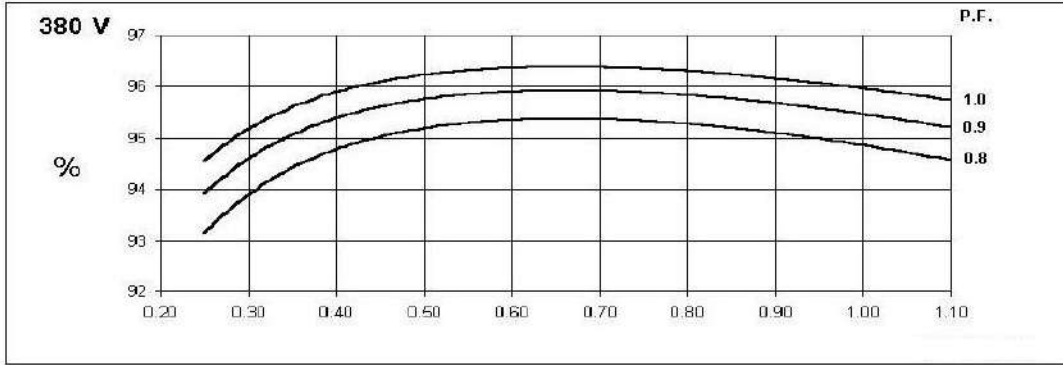

A.R.K6G
Üç Faz Verim Eğrileri 60Hz.

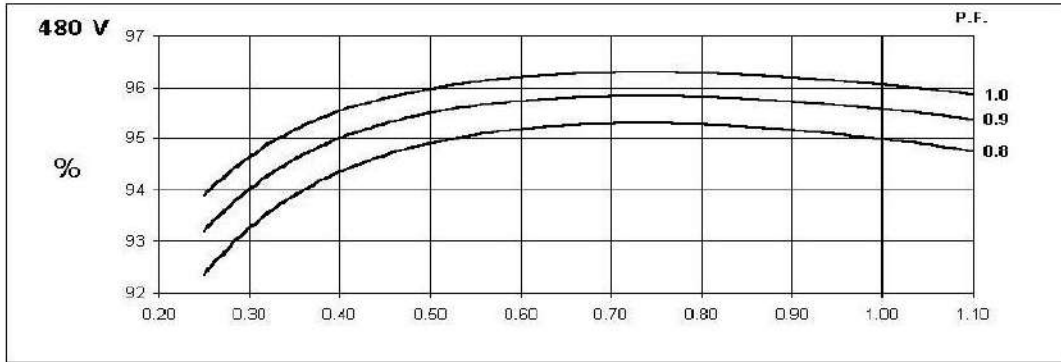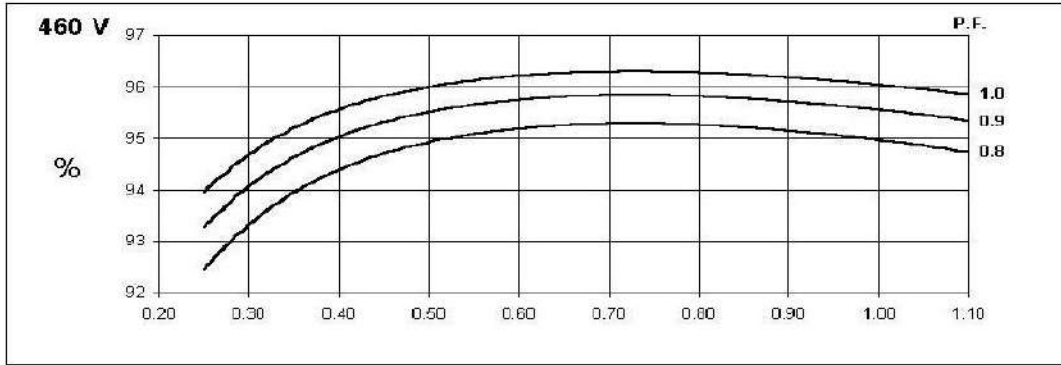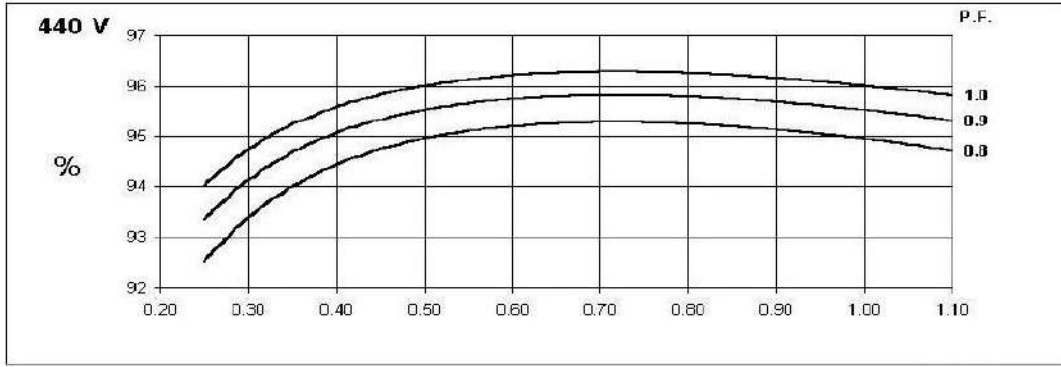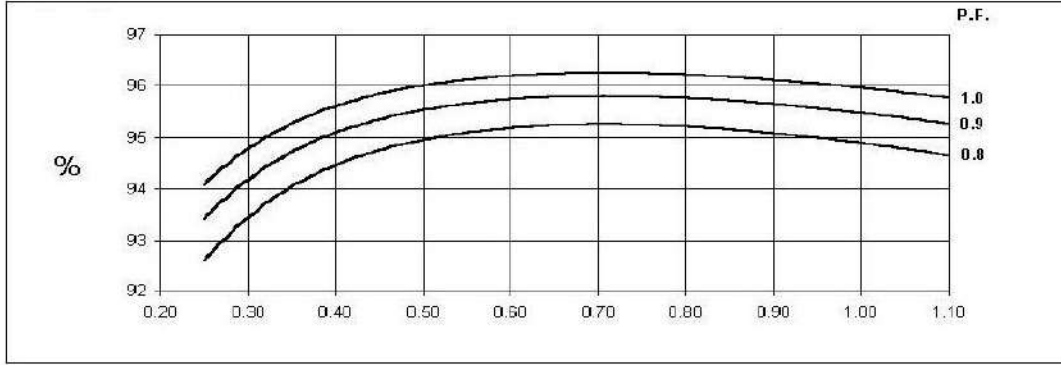


A.R.K6G
Kilitli Rotor Motor Kalkınma Eğrisi (kVA/V)

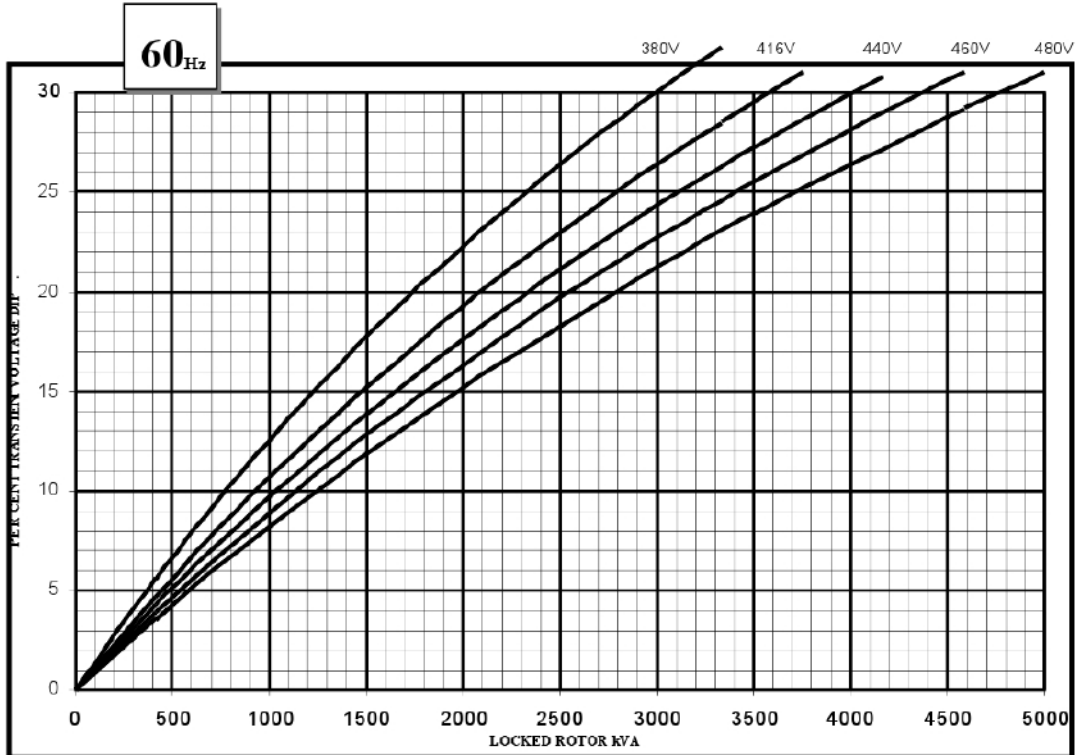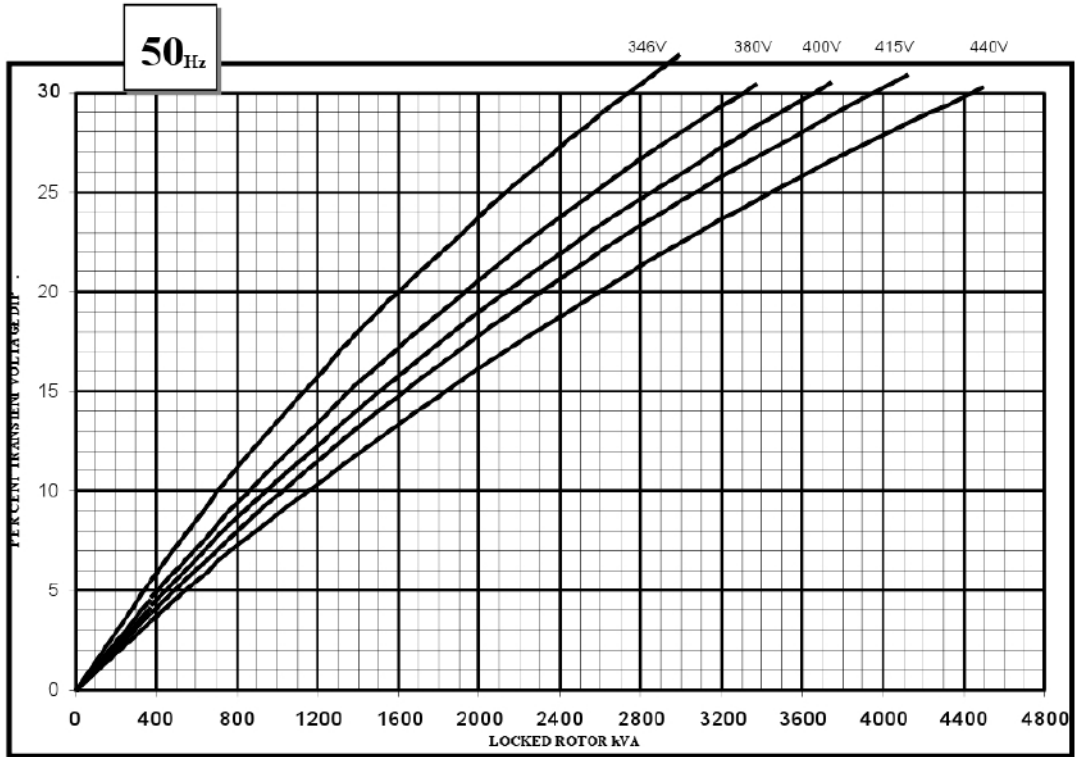


A.R.K6G
Üç Faz Kısa Devre Azalma Eğrileri Anma Hızında Yüksüz İkaz

50
Hz

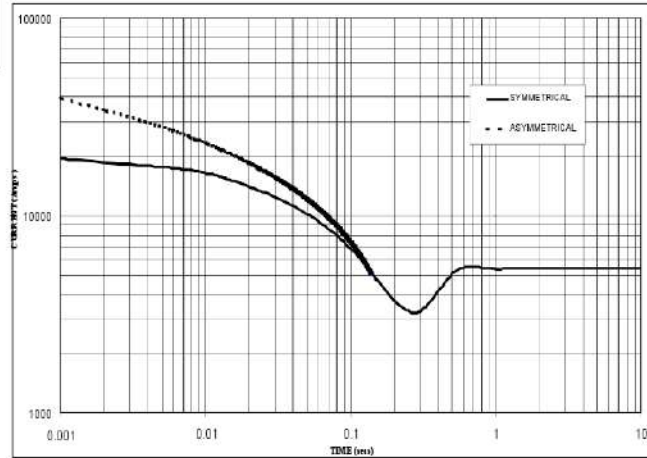

Sustained Short Circuit = 5,400 Amps

60
Hz

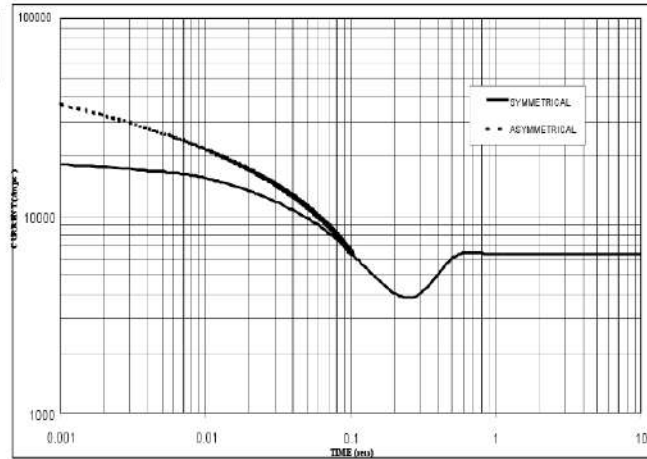

Sustained Short Circuit = 6,390 Amps

1. 0.001 saniye ve en düşük akıma göre verilen eğrilerdeki değerler aşağıda nominal gerilime göre verilen çarpanlar kullanılarak ayarlanmalıdır.

50HZ		60HZ	
Voltage	Factor	Voltage	Factor
380V	X 1.00	416V	X 1.00
400V	X 1.05	440V	X 1.06
415V	X 1.09	460V	X 1.10
440V	X 1.16	480V	X 1.15

Devamlı Kısa Devre Akımı (sustained current) değeri gerilimden bağımsız olarak sabittir.

2. Not 1'de hesaplanan değerler aşağıdaki çarpanlar etkilerek çeşitli kısa devre akımları için uygulanacak değerlere dönüştürülebilir.

	3-phase	2-phase L-L	1-phase L-N
Instantaneous	x 1.00	x 0.87	x 1.30
Minimum	x 1.00	x 1.80	x 3.20
Sustained	x 1.00	x 1.50	x 2.50
Max. sustained duration	10 sec.	5 sec.	2 sec.

Diğer tüm zamanlar için değişiklik yoktur.

3. Eğriler Yıldız (Wye) bağlı makineler için verilmiştir.

Diğer bağlantı şekilleri için eğri akım değerlerine aşağıdaki çarpanlar gösterildiği şekilde uygulanmalıdır.: Paralel Yıldız = Eğri Akım Değeri X 2

Seri Üçgen = Eğri Akım Değeri X 1.732


A.R.K6G

0.8 Güç Çarpanı Anma Değerleri

Class - Temp Rise		Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
50HZ	Series Star (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
	Parallel S tar (V)	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220
		220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254
	kVA	1091	1146	1146	1040	1190	1250	1250	1135	1225	1288	1288	1170	1309	1375	1375	1248
	kW	873	917	917	832	952	1000	1000	908	980	1030	1030	936	1047	1100	1100	998
Efficiency (%)		95.1	95.1	95.1	95.3	94.9	94.9	95	95.2	94.8	94.8	94.9	95.2	94.7	94.7	94.8	95.2

Class - Temp Rise		Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
60HZ	Series Star (V)	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480
	Parallel S tar (V)	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240
		240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277
	kVA	1200	1270	1328	1386	1310	1386	1449	1513	1354	1432	1497	1563	1562	1562	1562	1580
	kW	960	1016	1062	1109	1048	1109	1159	1210	1083	1146	1198	1250	1250	1250	1250	1264
Efficiency (%)		95.1	95.1	95.1	95.1	94.9	94.9	95	95	94.8	94.9	94.9	94.9	94.8	94.8	94.9	94.9

Boyutlar

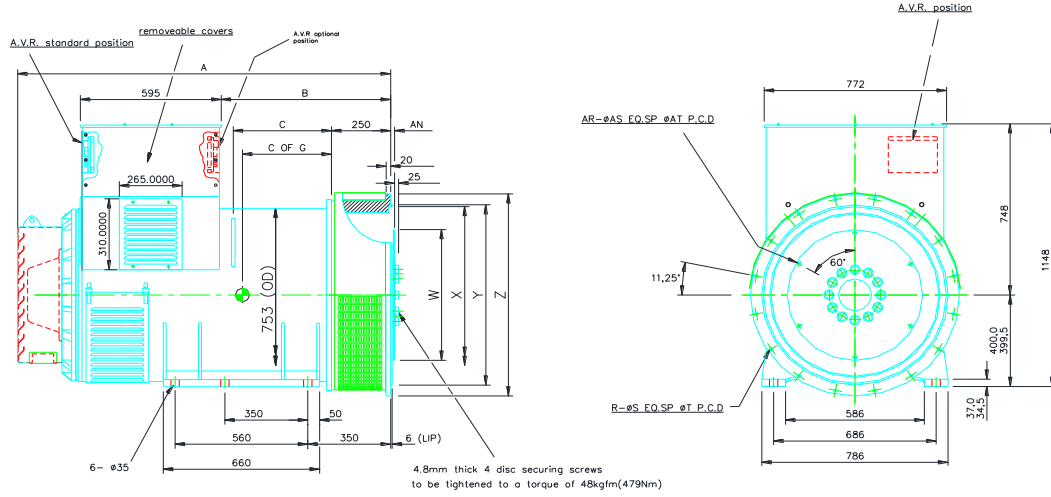

UNIT: (MM)

MODEL	A	B	C	KVA	C OF G	ADAPTOR	X	Y	Z	N	R	S	T
6B	1308	726	405	750	577	SAE00	768	787.3	883	16	12	14	851
6C				800	591	SAE0	621	647.6	810	16	16	14	679.5
6D				910	597	SAE0.5	568	584.1	810	12	12	14	619
6E				1000	607								
6F				1125	625								
6G	1679	826	464	1250	735								

COUPLING DISC	W	AN	AR	AS	AT
SAE24	733.3	0	12	20.7	692
SAE21	673.02	0	12	16.7	641.3
SAE18	571.42	15.87	6	16.7	543.0
SAE14	466.64	25.40	8	13.5	438.1